



Reial Decret 164/2025, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials- RSCIEI: Seguretat Industrial. Inspeccions.





Reial Decret 164/2025, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials- RSCIEI: Seguretat Industrial. Inspeccions.

1. **SEGURETAT INDUSTRIAL**
 - 1.1 - LES INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
 - 1.2 - ELS ORGANISMES DE CONTROL
2. **NOVETATS DEL RD 164/2025, REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS**
3. **RD 164/2025 - TERMINIS D'ENTRADA EN VIGOR –**
4. **INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES A CATALUNYA SEGONS EL RD 164/2025 -NOTA ACLARIDORA NA-PCI 1/2025-**
5. **INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS NO INSCRITES AL RITSIC**





1

SEGURETAT INDUSTRIAL





SEGURETAT INDUSTRIAL

Estatut d'Autonomia de Catalunya Art. 139.1.
"Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'indústria"



Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 6679 de data 05.08.2014)



Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)






Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 6679 de data 05.08.2014)

TÍTOL IV: CONTROL DE L'ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

Potestat inspectora: Capítol I + Potestat sancionadora: Capítol II

Òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial



Subdirecció General de Seguretat Industrial

Servei de Seguretat d'Instal·lacions



Generalitat
de Catalunya



Llei 9/2014 Obligacions dels agents

Documentació tècnica
Projecte o memòria
D'acord normativa

Certificat d'instal·lació
Complir condicions SI

Inspecció OC

Certificat FO
D'acord projecte i SI

Declaració
responsable

Inscripció
RITSIC

Article 7.1.b.	Tècnic competent autor del projecte
Article 7.1.d.	Empreses que intervenen en la instal·lació
Article 7.1.h. + 17	Organismes de control
Article 7.1.c.	Tècnic competent emet CFO
Article 7.1.a.	Titular

INFRACCIÓ

Article 26.3.: greus

SANCIÓ

Article 27.2.: greus

MULTA COERCITIVA

Article 28

Llei 9/2014





1.1

SEGURETAT INDUSTRIAL: LES INSPECCIONS





Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

Inspeccions

Inspeccions reglamentàries

Les estableixen els Reglaments.

Poden ser inicials o periòdiques. (pe.: REP no inicials. RSCIEI: Inicials i periòdiques).

Inspeccions inicials

Inspeccions reglamentàries. Prèvies a la posada en servei.

La declaració responsable de la posada en servei implica que la persona titular disposa del certificat d'inspecció inicial amb resultat favorable.

Inspeccions periòdiques

Inspeccions reglamentàries. Freqüència: la mínima que marquen els reglaments ([Capítol IV RD 164/2025 RSCIEI](#), [Capítol V RD 513/2017 RIPCI](#)).

Inspeccions conjuntes (art. 25)

No es poden efectuar fins que la SGSI publiqui protocol d'actuació.
Pensat per establiments sotmesos a molts camps reglamentaris.

Inspeccions a requeriment de l'administració (art. 80)





Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

Inspeccions

Inspeccions voluntàries

- ✓ No donen resposta a cap requeriment fixat en una disposició normativa (estatal o de Catalunya).
- ✓ No han estat sol·licitades per l'Administració competent.
- ✓ És el titular qui les demana.
- ✓ La realització d'una inspecció voluntària per un organisme de control és incompatible amb la realització de la inspecció reglamentària sobre el mateix ítem per aquest mateix organisme de control.

Com es comptabilitzen els terminis en una inspecció reglamentària:

- ✓ Es considera la **data d'entrada en servei** de la instal·lació o la **data de la darrera inspecció**.
- ✓ S'ha de comprovar que s'han realitzat les inspeccions anteriors i el manteniment preventiu.





Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES

- ✓ Organisme de control acreditat pel Reglament RIPC1 o RSCIEI: **a petició del titular** . 
- ✓ Els criteris tècnics de la inspecció en matèria d'incendis són els establerts a les normes UNE de la sèrie 192005. 





Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

Art. 21 EL TITULAR TÉ L'OBLIGACIÓ DE DISPOSAR DE CERTIFICAT FAVORABLE EN VIGOR

Article 21

Resultat de la inspecció

21.1 El certificat de la inspecció pot ser de tres tipus: negatiu, condicionat o favorable.

- a) El resultat és negatiu en cas que es detecti almenys un defecte molt greu o crític.
- b) El resultat és condicionat en cas que es detecti almenys un defecte greu.
- c) El resultat és favorable en cas que no s'hagi identificat cap defecte o tots els defectes tenen la qualificació de lleu.

21.2 En cas de resultat condicionat, el certificat de la inspecció ha d'advertir amb claredat la persona titular de la instal·lació que la no correcció dels defectes greus comporta la interrupció del funcionament de la instal·lació una vegada transcorregut el termini màxim de correcció. L'organisme de control ha de garantir de manera fefaent que el certificat d'inspecció es notifica a la persona titular en cas que no estigui present en el moment de la inspecció. Igualment, ha de trametre el certificat d'inspecció a l'empresa mantenidora en tots els casos en què sigui exigible la seva presència, d'acord amb l'apartat f) de l'article 43.2 d'aquest Decret.

21.3 La persona titular de la instal·lació té l'obligació de disposar d'un certificat de la inspecció periòdica amb resultat favorable i data vigent.





Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

Art. 22 INSPECCIÓ AMB CERTIFICAT NEGATIU

Inspecció amb certificat negatiu

22.1 Quan la inspecció identifiqui un o més defectes molt greus o crítics, l'organisme de control ha de dur a terme aquestes actuacions:

- a) Ordenar a la persona titular l'aturada de manera segura del funcionament de la instal·lació o la part de la instal·lació afectada pels defectes molt greus o crítics, com a mesura cautelar i d'acord amb l'article 15.d) de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, llevat de previsió específica diferent a les ITA de l'annex 2 d'aquest Decret.
- b) Estendre un certificat d'inspecció amb resultat negatiu en el qual consti expressament que la instal·lació o la part de la instal·lació on s'hagin detectat els defectes molt greus o crítics resten fora de servei.
- c) Comunicar-ho de manera immediata a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats per a aquest efecte.

22.2 Aquesta darrera comunicació de la interrupció del funcionament de la instal·lació ha d'anar acompanyada del certificat de la inspecció amb resultat negatiu i, com a mínim, ha de contenir:

- a) Les raons que justifiquen la interrupció del funcionament de la instal·lació.
- b) Les mesures adoptades per a la interrupció efectiva del funcionament de la instal·lació.

22.3 Per poder posar en funcionament la instal·lació aturada, el titular de la instal·lació ha de disposar d'un nou certificat en el qual l'organisme de control que hagi ordenat interrompre el funcionament de la instal·lació constati la correcció de tots els defectes molt greus o crítics que hagin motivat l'aturada. En aquest cas, l'organisme de control ha de trametre aquest nou certificat pel qual s'autoritza la posada en funcionament de la instal·lació, a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats per a aquest efecte.





Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

Art. 23 **INSPECCIÓ AMB CERTIFICAT CONDICIONAT**

Inspecció amb certificat condicionat

23.1 La persona titular de la instal·lació que tingui un certificat condicionat ha de corregir els defectes dins dels terminis concedits per l'organisme de control. El termini màxim de correcció és de sis mesos des de la data de la inspecció.

23.2 La persona titular de la instal·lació pot sol·licitar de l'organisme de control que hagi fet la inspecció una ampliació del termini de correcció per a alguns dels defectes, més enllà dels sis mesos, quan es donin raons plenament justificades, que han de ser avaluades per l'organisme de control abans d'emetre'n l'acceptació. L'ampliació del termini de correcció no pot superar els tres mesos.

23.3 Per poder disposar d'un nou certificat que sigui favorable, la persona titular de la instal·lació ha de requerir que l'organisme de control constati la correcció dels defectes greus d'acord amb l'article 24 d'aquest Decret. Aquest nou certificat només pot ser favorable si s'han corregit tots els defectes greus.

23.4 Al cap de sis mesos de la data de realització de la inspecció, sense que consti la correcció dels defectes greus, l'organisme de control ha d'aplicar el procediment següent:

- a) Ordenar a la persona titular l'aturada de manera segura del funcionament de la instal·lació o la part de la instal·lació afectada per la no correcció dels defectes greus, llevat de previsió específica diferent a les ITA de l'annex 2 d'aquest Decret.
- b) Estendre un certificat d'inspecció amb resultat negatiu en el qual consti expressament que la instal·lació o la part de la instal·lació en la qual no s'han corregit els defectes greus resten fora de servei. El certificat ha de contenir les dades mínimes que estableix l'article 22.2 d'aquest Decret.
- c) Comunicar-ho de manera immediata a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats per a aquest efecte.

23.5 Per poder posar en funcionament la instal·lació aturada, el titular de la instal·lació ha de disposar d'un nou certificat en el qual l'organisme de control que hagi ordenat interrompre el funcionament de la instal·lació constati la correcció de tots els defectes greus que hagin motivat l'aturada. En aquest cas, l'organisme de control ha de trametre aquest nou certificat pel qual s'autoritza la posada en funcionament de la instal·lació, a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats per a aquest efecte.






Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

Art. 24 CONSTATACIÓ DE LA CORRECCIÓ DELS DEFECTES PER L'OC

Constatació de la correcció dels defectes per l'organisme de control

La constatació de la correcció dels defectes s'ha de fer mitjançant una segona visita a la instal·lació afectada, llevat del cas en què l'incompliment sigui de tipus documental.



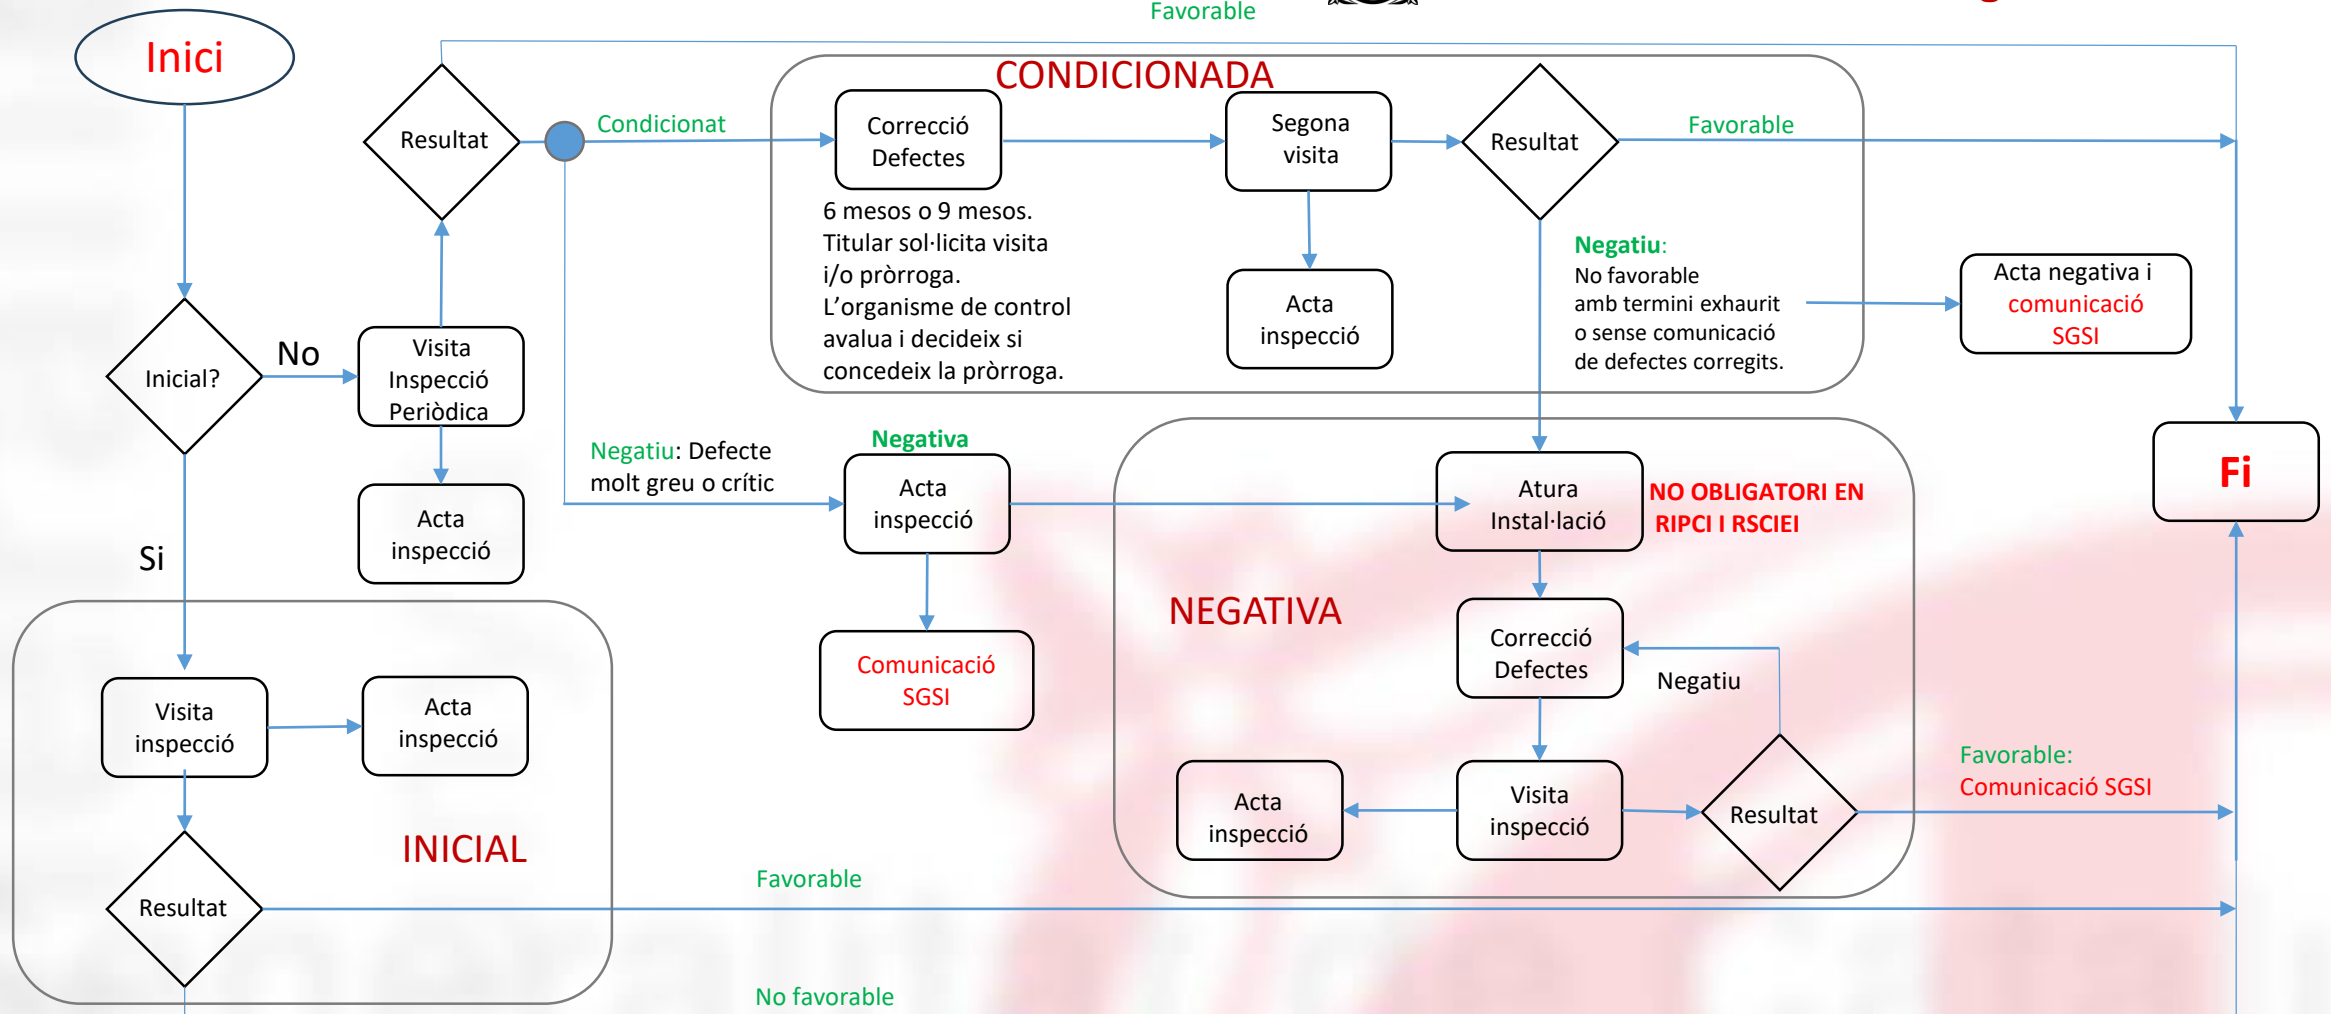

Quan una acta (certificat) d'inspecció és negativa, per defectes greus no corregits en termini o per haver-se detectat defectes crítics, únicament l'organisme que l'ha emès pot certificar la correcció dels defectes i aquest fet l'ha de notificar a la SGSI.



Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

DEFECTES MOLT GREUS/CRÍTICS:

Interrompre el funcionament:
NO OBLIGATORI EN RSCIEI NI RIPCI

- ✓ El titular de la instal·lació ha de disposar d'un nou certificat.
- ✓ Expedit per l'Organisme de control que hagi ordenat interrompre el funcionament.
- ✓ Que constati la correcció de tots els defectes molt greus o crítics.
- ✓ L'oc ha de trametre aquest nou certificat a la SSI.

Interrupció del funcionament: Indicar-ho a l'acta.
Etiqueta vermella.
Fotografia de l'etiqueta col·locada.





CONTINGUT DEL CERTIFICAT D'INSPECCIÓ

- Indicar clarament si el certificat (acta) negatiu és per defectes molt greus/crítics.
- Indicar clarament si el certificat (acta) negatiu és per defectes greus no corregits.
- Indicar a la primera actuació de cada inspecció periòdica:

**Referències al
Decret 192/2023**

Que la no correcció dels defectes greus en el termini de 6 o 9 mesos (si es concedeix pròrroga) comporta: Un certificat amb qualificació negativa + instal·lació o part afectada fóra de servei de forma segura.

Que l'existència de defectes molt greus/crítics comporta: Un certificat amb qualificació negativa + instal·lació o part afectada fóra de servei de forma segura.

Que els certificats negatius s'han de comunicar a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial.

Que la instal·lació (o part de la instal·lació) aturada **únicament es pot posar en servei si l'OC actuant constata la correcció dels defectes.**

Els terminis de correcció dels defectes: propera inspecció o 6 mesos + possibilitat de pròrroga de 3 mesos + els defectes lleus no corregits a la propera inspecció es qualifiquen com a greus.



Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES ADDICIONALS: ITA

Actualment n'hi ha 12

- Les emet l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial.
- Són especificacions per explicitar o facilitar l'aplicació de la normativa de seguretat industrial.
- S'aproven per resolució de la direcció general competent en matèria de seguretat industrial.
- Es publiquen al DOGC.





Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

INSTRUCCIÓ TÈCNICA ADDICIONAL 6: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Instal·lacions de protecció activa: RD 513/2017 – RIPCI

Instal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials sotmeses a RSCIEI.

INSCRIPCIÓ:

Instal·lacions de protecció activa

Establiments regulats pel CTE

Establiments regulats pel RSCIEI

Servei de Seguretat d'Instal·lacions



**Generalitat
de Catalunya**



Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 9037 de data 09.11.2023)

INSTRUCCIÓ TÈCNICA ADDICIONAL 6

DOCUMENTACIÓ: CUSTÒDIA DEL TITULAR

- Projecte (+ CFO Tècnic titulat) o documentació tècnica de la instal·lació
- Certificat d'instal·lació
- Certificat darrera inspecció periòdica
- Certificat de manteniment que incloguin actes de revisió
- Contracte de manteniment





1.2

SEGURETAT INDUSTRIAL: ELS ORGANISMES DE CONTROL





L'ACREDITACIÓ DELS ORGANISMES DE CONTROL

Què es l'acreditació?



És una eina establerta a escala internacional per generar confiança sobre l'actuació d'un tipus d'organitzacions anomenades **Organismes d'Avaluació i Control (OAC)**

Funció dels OAC



Demostrar que **determinats productes i serveis** són **conformes** amb determinats **requisits** de **qualitat i seguretat establerts per:**


- La llei
- Normes
- Altres especificacions





L'ACREDITACIÓ DELS ORGANISMES DE CONTROL

Valor afegit dels OAC



El **valor** de les seves activitats **depèn** de la seva **credibilitat** i de la **confiança** que generin en el mercat i en la societat en general



Es fa necessari establir un **mecanisme independent, rigorós i global** que **garanteixi la competència tècnica dels OAC** i la seva **subjecció a normes de caràcter internacional**





L'ACREDITACIÓ DELS ORGANISMES DE CONTROL




Servei de Seguretat d'Instal·lacions




L'ACREDITACIÓ DELS ORGANISMES DE CONTROL

EXEMPLES D'ACREDITACIÓ OBLIGATÒRIA EN **SEGURETAT INDUSTRIAL**

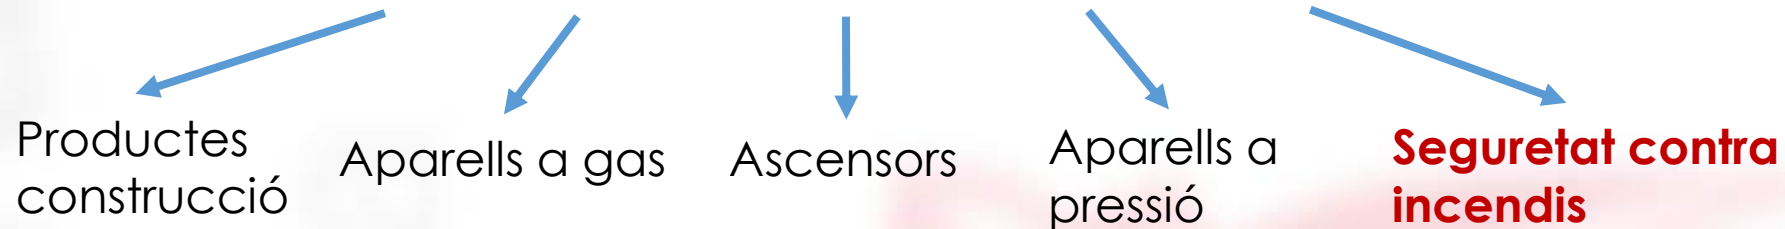

ACTIVITATS ACREDITADES PER ENAC

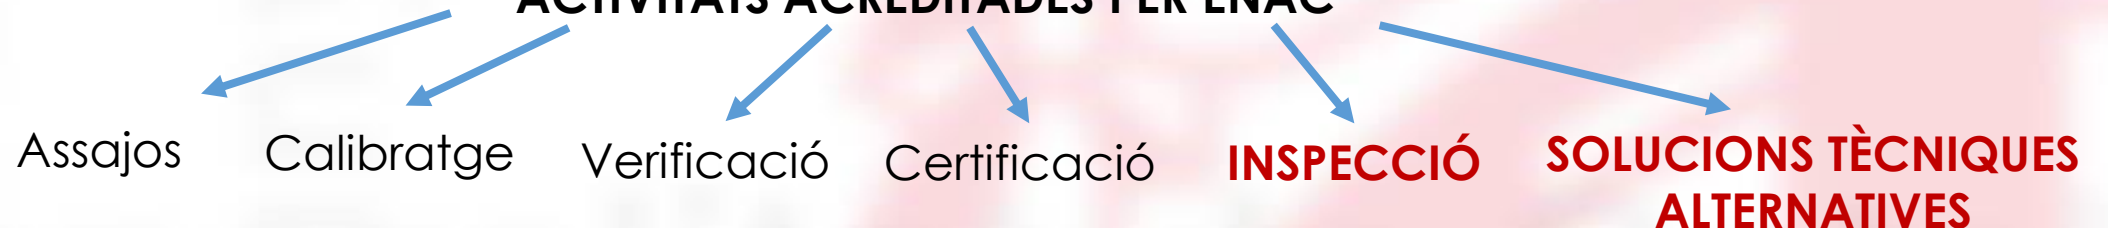




L'ACREDITACIÓ DELS ORGANISMES DE CONTROL

Els agents que operen en l'àmbit Seguretat Industrial (OAC)

Complir
→

RD 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.

↔ **ACREDITAT**

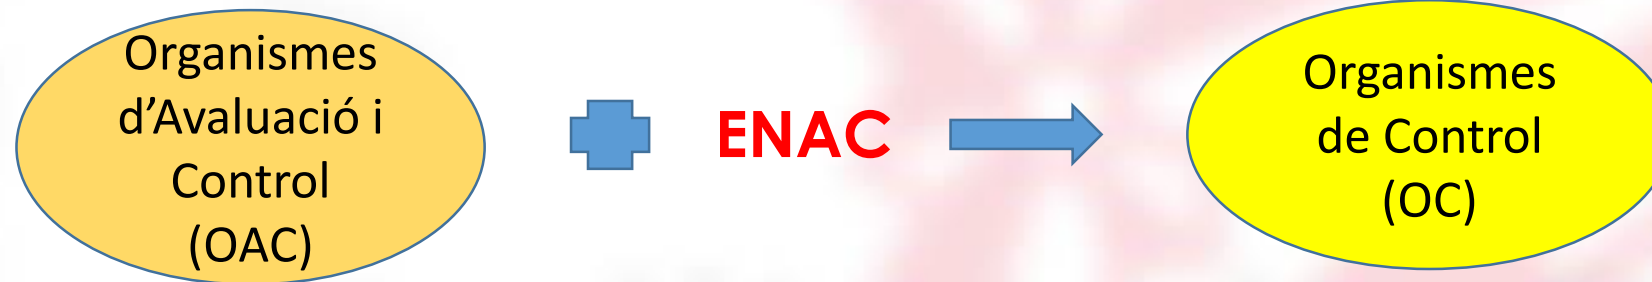



ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

MARC NORMATIU DE LA
SEGURETAT INDUSTRIAL

Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els Productes

Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Llei 9/2014

TÍTOL III: RÈGIM JURÍDIC DELS **ORGANISMES DE CONTROL** EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

Art.12 – Règim de prestació dels serveis d'inspecció

Art.13 – Inici d'activitats dels OC

Art.14 - Prohibició de l'activitat dels OC

Art.15 - Funcions dels OC

Art.16 – Requisits dels OC

Art.17 – Obligacions dels OC





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Art. 13.1 – “Inici d’activitats dels OC a Catalunya”





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Art. 15 – Funcions dels OC

- **Fer**, a sol·licitud dels **titulars**, **les inspeccions obligatòries** de les **instal·lacions i els aparells** que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i **emetre els certificats corresponents**
- **Fer el seguiment del resultat de les inspeccions**, els **controls** i la **correcció dels defectes** de seguretat industrial, d'acord amb les **instruccions** aprovades per l'òrgan de **l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial**, en els **terminis establerts**.





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Art. 17 – Obligacions dels OC

- **Complir les funcions que els corresponen**, ajustades a la realitat dels fets i **d'acord amb els reglaments tècnics d'SI**, la **resta de la normativa aplicable** i les **instruccions que estableixi l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de SI**.
- **Assegurar la qualitat dels serveis d'inspecció** que duen a terme i la del servei als usuaris, d'acord amb la normativa aplicable i les instruccions de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria d'SI
- **Tenir personal inspector** amb la **competència professional** pertinent
- **Garantir la independència**, la **imparcialitat** i la **integritat** de llurs actuacions





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Art. 7 – Els agents de la seguretat industrial (1/2)

Els **agents** que intervenen en la seguretat industrial, a banda de les responsabilitats establertes per la normativa específica aplicable, **tenen les obligacions següents:**

- Els **organismes de control** són responsables de presentar les declaracions responsables i tenir la documentació que siguin preceptives, de desenvolupar llurs funcions d'acord amb el que estableix aquesta llei, de seguir les instruccions que estableixi l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial i de complir els requisits i les obligacions corresponents.
- El **personal inspector dels organismes de control** és **responsable d'exercir les seves funcions d'avaluació de conformitat amb els reglaments tècnics de seguretat industrial** aplicables i les instruccions que estableixi l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Art. 7 – Els agents de la seguretat industrial (2/2)

- Han de col·laborar amb l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial i facilitar-li tota la informació que sigui rellevant sobre la pròpia activitat perquè aquest pugui exercir adequadament les seves funcions, amb l'objectiu de garantir les finalitats preventives establertes per aquesta llei
- Estan sotmesos a la potestat inspectora i sancionadora de l'Administració, regulada pel títol IV, sens perjudici de la responsabilitat civil davant de tercers que es pugui derivar, eventualment, de llurs actuacions





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

TÍTOL IV: DEL CONTROL DE L'ADMINISTRACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL



Els OC també estan subjectes al control de l'Administració

Art. 25 – Subjectes responsables

- Les persones físiques i jurídiques que intervenen en la seguretat industrial són subjectes responsables si cometen les infraccions que tipifica aquesta llei.






ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Art. 26 – Classificació de les infraccions

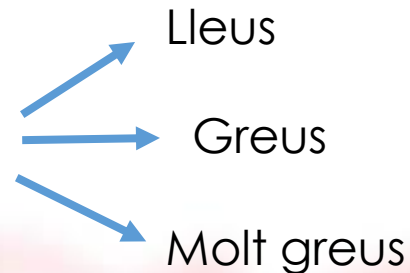

Infraccions lleus:

- **No comunicar dades** o no **trametre informació** en matèria de seguretat industrial **a l'òrgan de l'Administració** de la Generalitat competent en aquesta matèria **dins el termini establert** quan s'està obligat a fer-ho d'acord amb la normativa aplicable i les instruccions del dit òrgan, si aquesta conducta no constitueix una infracció greu o molt greu.
- **No col·laborar amb l'òrgan de l'Administració** de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, si aquesta conducta no constitueix una infracció greu o molt greu.





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Infraccions greus:

- **Incomplir**, els **organismes de control**, les obligacions establertes per l'article 17.
- **Fer les inspeccions**, els **organismes de control**, d'una **manera incompleta** o amb **resultats inexactes** a causa d'una constatació dels fets insuficient o d'una aplicació deficient dels reglaments tècnics de seguretat industrial, de la resta de normativa aplicable o de les instruccions establertes per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial..





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Infraccions molt greus:

- Cometre una infracció greu de manera reiterada o prolongada.
- Expedir certificats, declaracions, informes o actes falsos
- Dur a terme funcions d'organisme de control sense complir els requisits establerts per aquesta llei i per la normativa de seguretat industrial





ELS ORGANISMES DE CONTROL A CATALUNYA

Llei 9/2014

Art. 27 – Sancions

Lleus	→	Fins a 5.000 €
Greus	→	Entre 5.001 € i 100.000 € Suspensió temporal de l'activitat de l'OC (màxim 6 mesos)
Molt greus	→	Entre 100.001 € i 1.000.000 € Suspensió temporal de l'activitat de l'OC, com a màxim, 5 anys si la comissió de la infracció afecta greument la qualitat dels serveis d'inspecció, i si l'incompliment es produeix de manera reiterada i prolongada





2

NOVETATS DEL RD 164/2025, REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONCEPTES GENERALS



El contingut del present RD s'aprova dins el marc de la **seguretat industrial**, d'acord amb allò establert a la **Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria**



Sense perjudici que les CA amb competència legislativa sobre Indústria puguin introduir requisits addicionals sobre la mateixa matèria quan es tracti d'instal·lacions ubicades al seu territori



Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els Productes



Decret 192/2023 de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes





NOVETATS DEL RD 164/2025

PER QUÈ UN NOU RSCIEI?

- Per adaptar el reglament a les tecnologies i solucions constructives actuals.
- Integrar-lo millor amb la resta del marc normatiu, que s'ha anat renovant (RIPCI, CTE,...).
- Detallar millor les tipologies de l'establiment, les fórmules i les taules de caracterització (Annex I).
- Tornar a escriure els requisits tècnics i reordenar els annexos segons l'estructura del CTE DB-SI (exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi).
- Estudiar l'ús de les **solucions tècniques alternatives**, per a casos particulars.





NOVETATS DEL RD 164/2025

SOLUCIONS TÈCNiques ALTERNATIVES

RD 2267/2004

Permetia el seu ús

Resolt per l'òrgan
competent de les
CA

RD 164/2025

Permet l'ús de **solucions tècniques alternatives**,
per a **casos particulars**, **sense autorització**
expressa de la Comunitat autònoma

Modifica també RD 513/2017





NOVETATS DEL RD 164/2025

PRINCIPALS NOVETATS Modificació del RD 513/2017 (RIPCI)

- **Ús de solucions tècniques alternatives**

- Consideracions específiques pels hidrants ubicats a la via pública de propietat municipal i pels sistemes de PCI que formen part de màquines, p.ex. aerogeneradors
- Sistemes d'alarma per veu
- Hidrants amb únic ús previst omplert de camions
- Revisió de les pressions de les BIE
- Canvis a l'apartat de Sistemes de senyalització
- Actualització normes UNE





NOVETATS DEL RD 164/2025

PRINCIPALS NOVETATS → **Modificació del Document Bàsic DB-SI “Seguretat en cas d’incendi”**

- Ús magatzem
- Minimagatzems en règim de lloguer





NOVETATS DEL RD 164/2025

PRINCIPALS NOVETATS NOU RSCIEI

- Revisió articulat i annexos
- Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi
- Possibilitat d'ús de **solucions alternatives** (casos particulars)
- **Inspeccions**
- Annex I més detallat
- Annex II i III ordenat alineat amb el CTE DB-SI
- Nou annex IV
- **Disposicions transitòries**





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/DISPOSICIONS GENERALS

Art. 2 – Àmbit d'aplicació

- Establiments industrials (ús industrial)
- Magatzems industrials
- Tallers de reparació de vehicles
- Serveis auxiliars o complementaris de les activitats anteriors





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/DISPOSICIONS GENERALS

Art. 3 – Definicions

b) Magatzems industrials

b) Almacén industrial: Se entiende por almacén industrial a cualquier recinto, cubierto o no, destinado principalmente a almacenar productos y que:

1.º Esté localizado en un establecimiento industrial donde se realicen actividades incluidas en las letras a), c) o d) del artículo 2.1, o sea auxiliar a él, o bien,

2.º Aquellos cuyo uso se derive de una actividad industrial relacionada con el transporte, prevista en el artículo 3.4, letra f), de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, así como los almacenes logísticos, cuando su carga de fuego total ponderada y corregida (Q_T) calculada según el anexo I, en ambos casos, sea igual o superior a tres millones de megajulios.

El concepto de almacén logístico comprende actividades cuyo objeto es la recepción, depósito, guarda, custodia, clasificación y distribución de bienes, productos y mercancías.

A efectos de este reglamento, únicamente se considerarán logísticos a aquellos almacenes de establecimientos dedicados principalmente a dicha actividad. En concreto, no se considerarán logísticos a aquellos almacenes situados en establecimientos cuya actividad principal sea la venta física (uso comercial, según CTE DB-SI), ni a los almacenes de documentos (entendidos como archivos, bibliotecas o similares), ni a almacenes de herramientas o equipos que den soporte a empresas de servicios para el desarrollo de su actividad.

Los almacenes industriales no deben ser abiertos al público y solo deben poder tener acceso a ellos personas autorizadas y que estén familiarizadas con las medidas de seguridad generales del establecimiento.

Por otra parte, no es de aplicación el presente reglamento a los almacenes de las actividades excluidas en el artículo 2.2.





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/REQUISITS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS


Art. 5 – Compliment de les prescripcions

- Via prescriptiva, complint amb el reglament en la seva totalitat
- Per a casos particulars, ús excepcional de **tècniques de seguretat equivalent** o de **disseny prestacional**. Sota la **responsabilitat del projectista** i **justificant** que les solucions adoptades compleixen com a mínim, amb un **nivell de seguretat equivalent** al que s'obtidria amb les **prescripcions** indicades al reglament.





NOVETATS DEL RD 164/2025

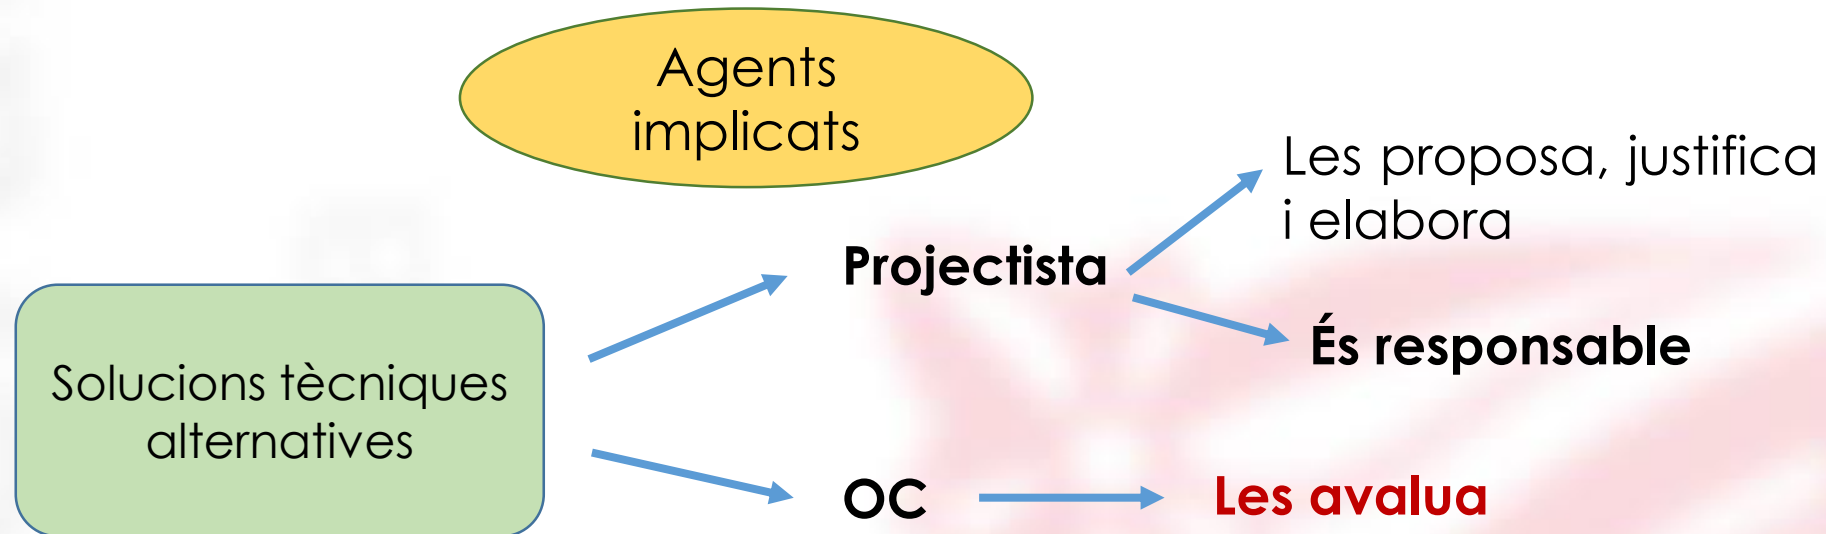



NOVETATS DEL RD 164/2025

SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA RIPCI Y RSCIEI

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN



<https://www.mintur.gob.es/es-es/publicaciones/paginas/detallepublicaciones.aspx?cod=indus549> -






NOVETATS DEL RD 164/2025

SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA RIPCI Y RSCIEI

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN

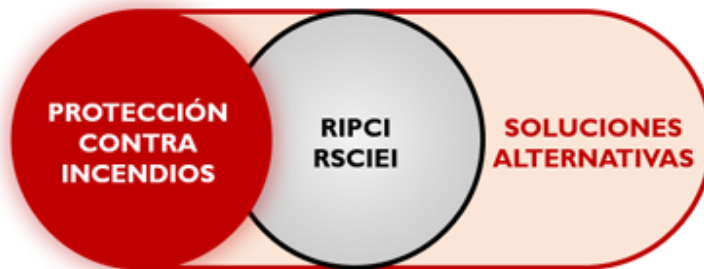

- 1.- Indica i explica les regles que estableixen RIPCI i RSCIEI per realitzar i avaluar projectes amb STA
- 2.- Dirigít a projectistes i OC

Saber com realitzar i documentar els seus **projectes**


Tenir criteris clars sobre com avaluar els projectes



NOVETATS DEL RD 164/2025

SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA RIPCI Y RSCIEI

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN

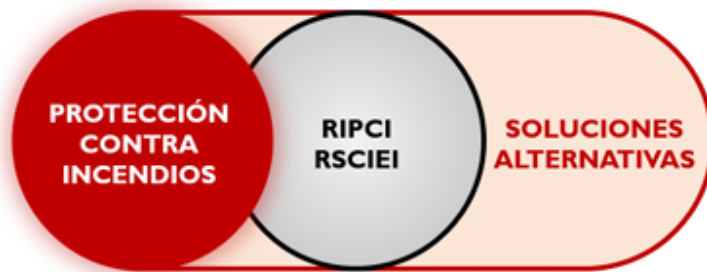

Tasques del projectista per a redactar els projectes


- 1.- Llistar els incompliments
- 2.- Explicar els motius dels incompliments
- 3.- Explicar quines solucions tècniques alternatives proposa
- 4.- Justificar que aquestes solucions tenen, al menys, un nivell de seguretat equivalent a les prescripcions reglamentàries



NOVETATS DEL RD 164/2025

SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA RIPCI Y RSCIEI

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN

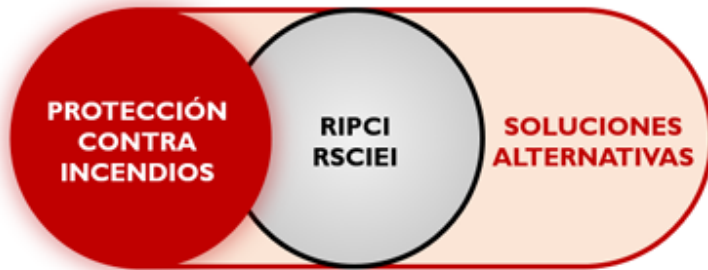

Tasques de l'OC per a avaluar els projectes

- 1.- Tenir en compte les indicacions de la GT i altres guies o documents aprovats per la Comunitat Autònoma
- 2.- Avaluar que el projecte compleix el RIPCI o el RSCIEI (tant la part prescriptiva, com la de les STA) i que dona un nivell de seguretat adequat.
- 3.- Que les STA estan justificades i que el nivell de seguretat de les STA és igual o superior al prescriptiu.
- 4.- Que no hi ha errors (de forma, de contingut, de càlcul ...)
- 5.- **Emetre l'informe d'avaluació**






NOVETATS DEL RD 164/2025


SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA RIPCI Y RSCIEI

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN

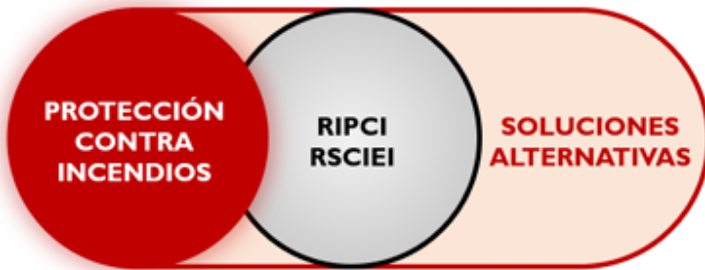

Els informes d'avaluació

Tres possibles situacions

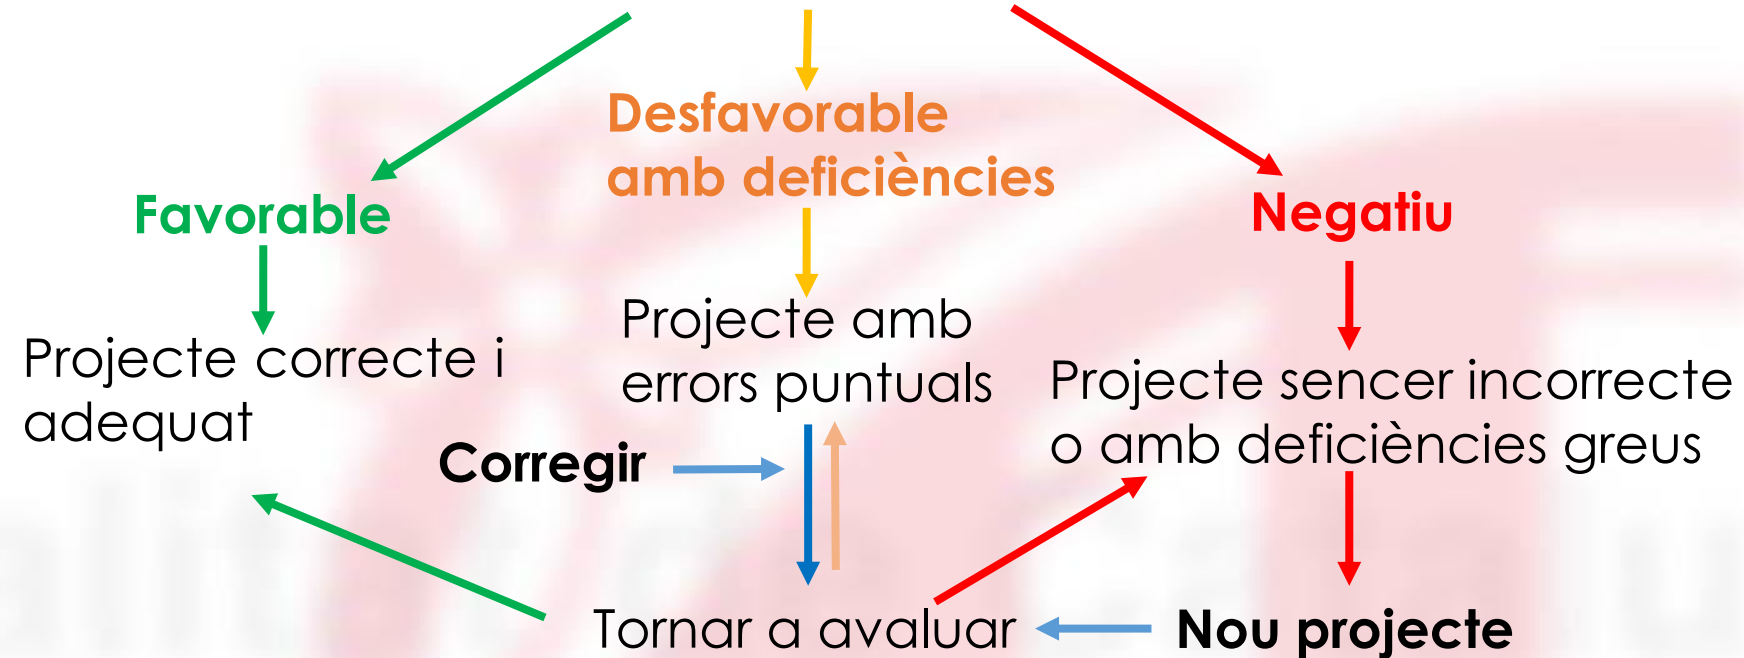



NOVETATS DEL RD 164/2025

Requisits que han de complir els OC


- 1.- Acreditar-se per ENAC
- 2.- Habilitar-se en la Comunitat Autònoma

Coneixements per realitzar i avaluar projectes

L'annex 1 de la GT indica els coneixements necessaris per a projectistes i avaluadors

SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA RIPCI Y RSCIEI

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN

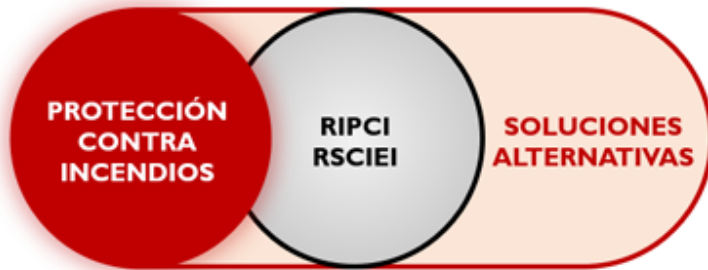



NOVETATS DEL RD 164/2025

SOLUCIONES TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA RIPCI Y RSCIEI

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN

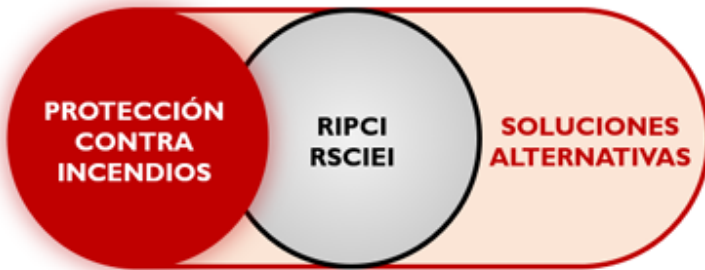


Tabla 1. Tipos de organismos de control en RIPCI y RSCIEI

	Reglamento	Categoría	Detalles
1	RIPCI	Evaluación de proyectos <i>(ver nota 2)</i>	Organismos de control para evaluar proyectos con soluciones técnicas alternativas (art. 5.6) y modelos únicos (art. 6) del RIPCI.
2	RIPCI	Inspección de instalaciones	Organismos de control para realizar inspecciones periódicas del RIPCI (art. 22). <i>(Este tema no se trata en el presente documento).</i>
3	RSCIEI	Evaluación de proyectos <i>(ver nota 2)</i>	Organismos de control para evaluar proyectos con soluciones técnicas alternativas del RSCIEI, lo cual incluye: técnicas de seguridad equivalente, diseño prestacional (art. 5.1.b) y adaptaciones razonables (art. 5.3).
4	RSCIEI	Inspección de establecimientos <i>(ver nota 1)</i>	Organismos de control para realizar inspecciones iniciales y periódicas del RSCIEI (arts. 11.1.c y 13). <i>(Este tema no se trata en el presente documento).</i>

Nota 1: Los organismos habilitados para realizar inspecciones periódicas de acuerdo con el anterior RSCIEI de 2004 pueden aplicar la disposición transitoria cuarta del real decreto 164/2025, de forma que tienen un plazo de 18 meses para continuar haciendo inspecciones periódicas (art.13) e iniciales (art.11.1.c) mientras se habilitan en el nuevo reglamento.

Nota 2: Para estos organismos no aplica la disposición transitoria anterior, sino que en estos casos aplica la disposición transitoria tercera. Esto significa que las entidades deben acreditarse y posteriormente habilitarse como organismos de control para el nuevo RSCIEI desde el primer momento, sin existir plazos transitorios para estos organismos.

Servei de Seguretat d'Instal·lacions



Generalitat
de Catalunya



NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/REQUISITS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

Art. 6 – Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi

- Es limitarà la propagació interior
- Es limitarà la propagació exterior
- Sistema d'evacuació d'ocupants
- Instal·lacions de detecció, control i extinció d'incendi i alarma als ocupants
- Es facilitarà la intervenció de bombers
- Resistència estructural el temps suficient per complir els punts anteriors





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/REQUISITS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

Art. 10 i 11 – Projectes de construcció e implantació / Posada en servei

- Projecte (o memòria) de construcció i posada en servei: **recordar que s'han de justificar les tècniques de seguretat equivalent o disseny prestacional (informe d'un OC).**
- Les instal·lacions no es poden posar en servei sense registrar-se.
- **Inspecció inicial** d'alguns establiments emesa per un **OC acreditat per ENAC**





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/REQUISITS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

Art. 12 – Funcionament, manteniment i modificacions

- Els titulars són els responsables d'usar i mantenir les instal·lacions.
- Revisions i manteniment (d'equips, sistemes i components) segons el RIPCI.
- Els usuaris dels establiments hauran de conèixer les instal·lacions i com actuar en cas d'incendi.
- Si hi ha modificacions significatives cal tornar a realitzar tota la documentació pertinent
- Si no són significatives, s'ha de documentar i justificar i mantenir documentació disposició de l'administració per si li requereix





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/INSPECCIONS

Art. 13 – Inspeccions periòdiques

- S'ha canviat la periodicitat.
- El reglament del 2004 tenia una periodicitat de 2, 3 o 5 anys en funció del risc intrínsec de l'establiment → Ara s'unifica, i serà cada 5 anys.
- Recordar que alguns establiments tindran inspecció inicial





NOVETATS DEL RD 164/2025

CONTINGUT/ANNEXOS

- ANNEX I: Caracterització dels establiments industrials.
- ANNEX II: Requisits constructius dels establiments industrials.
- ANNEX III: Requisits dotacionals d'instal·lacions de protecció activa CI dels establiments industrials.
- ANNEX IV: Zones amb condicions particulars.
- ANNEX V: Normes UNE i altres.





3

RD 164/2025 - TERMINIS D'ENTRADA EN VIGOR





DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA (1/2)

Règim aplicable als establiments industrials existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del present real decret

→ NOUS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

→ ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EXISTENTS

- Poden continuar aplicant reglamentació anterior...excepte:
 - a) Ampliacions o reformes que impliquin augment superfície o nivell risc intrínsec (sector o àrea d'incendi). Només part ampliada/reformada
 - b) Canvi activitat i EI no s'adequa al projecte inicial i no compleix condicions i normativa posada en servei.

PUBLICACIÓ
10/04/2025

ENTRADA EN VIGOR
10/05/2025

FI TERMINI TRANSITORI
10/11/2025



- Ap. 1, 2 i 3 de l'article 12
- Capítol IV – **Inspeccions**
- Capítol V – Actuació en cas d'incendi
- Capítol VI – Règim sancionador





DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA (2/2)

Règim aplicable als establiments industrials existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del present real decret

→ INSPECCIONS PERIÒDIQUES EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EXISTENTS

a) Establiment industrial construït o implantat segons RSCIEI 2004 (RD 2267/2004)

- Adaptar contingut i **PERIODICITAT** al que estableix l'article 13.

- **PERIODICITAT CADA 5 ANYS (abans cada 2, 3 o 5 anys)**

- Considerar requisits constructius o de les instal·lacions segons RSCIEI 2004

b) Establiment industrial construït o implantat abans RSCIEI 2004 (RD 2267/2004)

- Contingut als equips i sistemes de protecció activa contra incendis.

- Metodologia d'inspecció segons art.22 RD 513/2017 (RIPCI)

- **PERIODICITAT: CADA 5 ANYS (abans era cada 10 anys)**

ENTRADA EN VIGOR
RD 2267/2004

b)

a)

c) Establiment industrial sense inspecció periòdica:

- $Q_s \leq 42 \text{ MJ/m}^2$

- $S \text{ (construïda)} \leq 120 \text{ m}^2$

- Ubicat en un recinte propi i separat físicament d'altres establiments del mateix edifici.

Servei de Seguretat d'Instal·lacions




Generalitat
de Catalunya



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

Validesa de les inspeccions periòdiques realitzades conforme el Real Decret 2267/2004.

- INSTAL·LACIONS AMB INSPECCIONS PERIÒDIQUES FAVORABLES ABANS DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL RD 164/2025 EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EXISTENTS (**construïts/implantats conforme RD 2267/2004**)
- VALIDESA FINS LA SEVA VIGÈNCIA
- PERIODICITAT POSTERIOR: D'ACORD ART. 13 RD 164/2025. **CADA 5 ANYS**

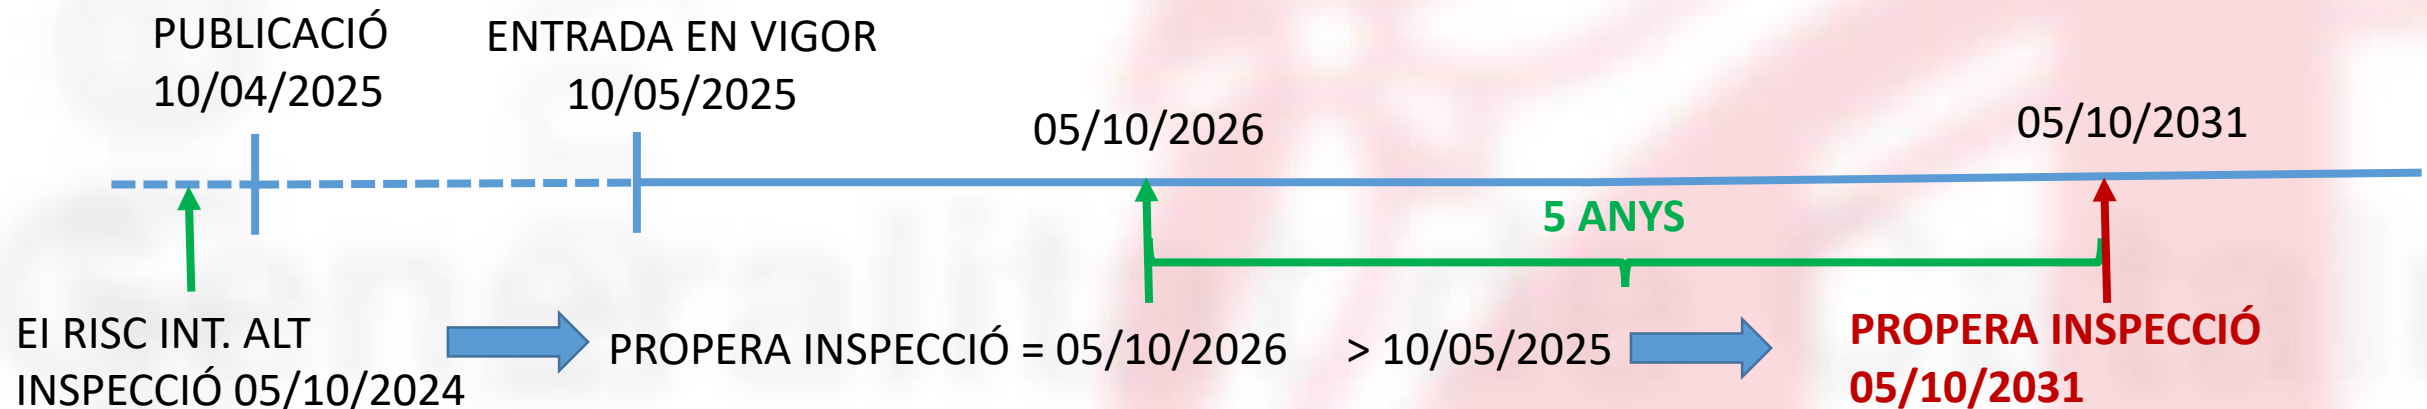




ACLARACIÓ ESBORRANY GUIA TÈCNICA – DT1a (1/2)

Validesa de les inspeccions periòdiques realitzades conforme el Real Decret 513/2017

- INSTAL·LACIONS AMB INSPECCIONS PERIÒDIQUES FAVORABLES ABANS DE L'ENTRADA EN VIGOR DEL RD 164/2025 EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EXISTENTS (**construïts/implantats abans entrada en vigor RD 2267/2004**)
- METODOLOGIA: D'ACORD ART. 22 RD 513/2017
- PERIODICITAT POSTERIOR: A PARTIR DELS 6 MESOS DES D'ENTRADA EN VIGOR RD 164/2025: **CADA 5 ANYS** (DT 1a)
- VALIDESA FINS LA SEVA VIGÈNCIA ↔ DATA VIGÈNCIA < 10/11/2030

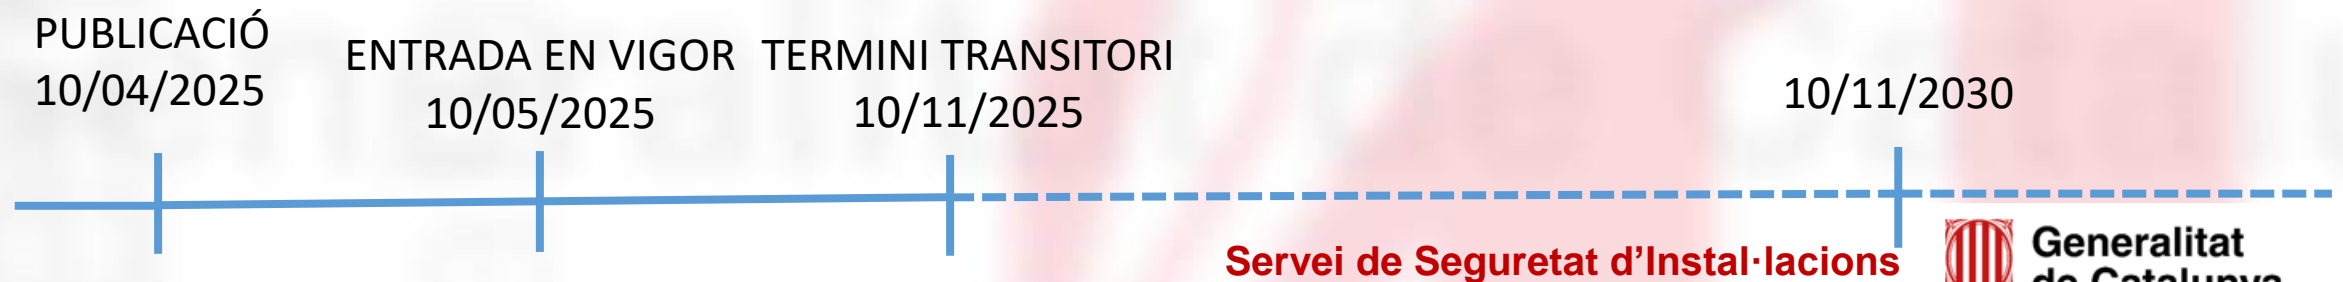




ACLARACIÓ ESBORRANY GUIA TÈCNICA – DT1a (2/2)

Validesa de les inspeccions periòdiques realitzades conforme el Real Decret 513/2017

EXEMPLES:

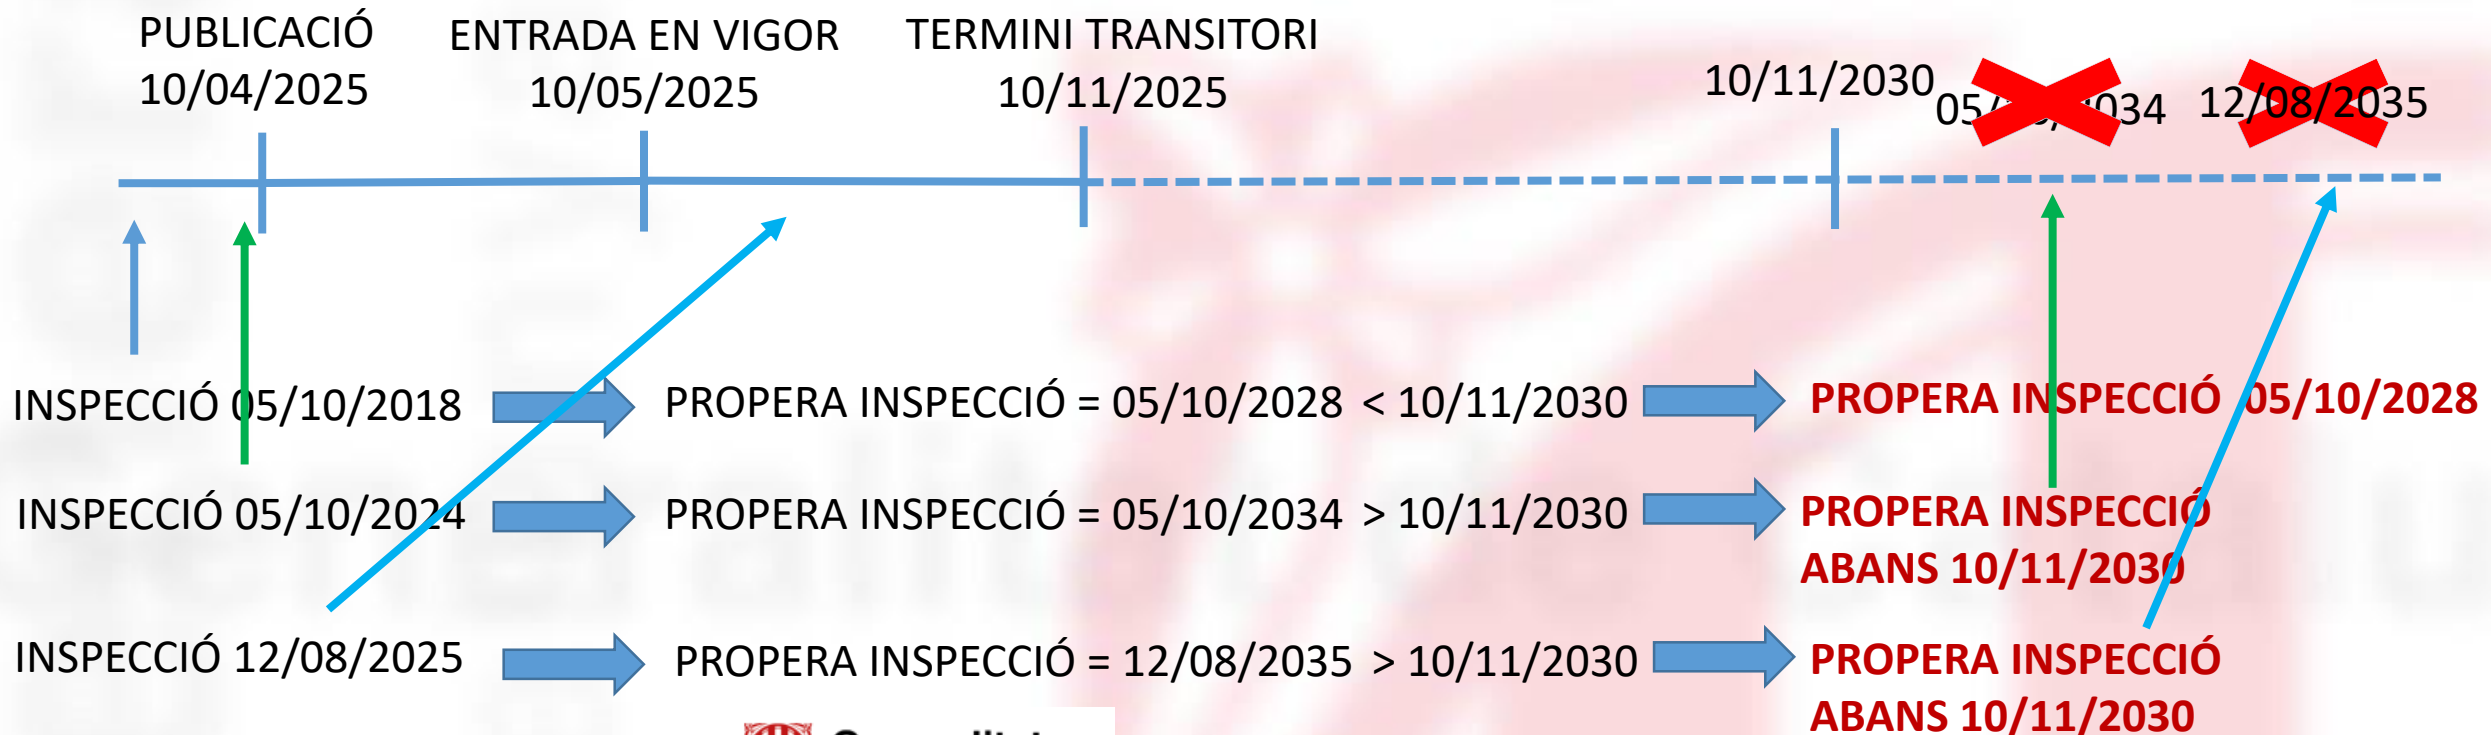



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA (1/2)

Règim aplicable als establiments industrials en procés de construcció en el moment de l'entrada en vigor del present real decret

- Establiments industrials **sent objecte** d'obra de construcció, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació a l'entrada en vigor del RD 164/2025
- Establiments industrials que, abans entrada en vigor del RD 164/2025 tinguin sol·licitada :
 - llicència municipal d'obres per a la seva construcció, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, o
 - Sol·licitud d'aprovació de solucions de seguretat equivalent conforme RD 2267/2004

PUBLICACIÓ
10/04/2025

ENTRADA EN VIGOR
10/05/2025

FI TERMINI TRANSITORI
10/05/2029

4 ANYS

- Per finalitzar l'obra i posar-se en marxa d'acord amb el RSCIEI 2267/2004
- Per finalitzar l'obra i posar-se en marxa d'acord amb el RSCIEI 2267/2004, **sempre i quan** les obres comencin dins el termini de validesa de la llicència atorgada, o, en el seu defecte, en el termini màxim de nou mesos des de la data d'atorgament.



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA (2/2)

Règim aplicable als establiments industrials en procés de construcció en el moment de l'entrada en vigor del present real decret

→ Els titulars d'establiments industrials que:

- Comencin obres de construcció, o
- Sol·licitin llicències d'obres



Podran aplicar el RD 2267/2004 sempre i quan:

- 1.- Les obres comencin dins el termini de validesa de la llicència atorgada, o, en el seu defecte, en el termini màxim de nou mesos des de la data d'atorgament.
- 2.- Les obres finalitzin i l'establiment es posi en marxa abans 4 anys entrada en vigor RD 164/2025



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Règim d'aplicació per als projectes amb tècniques de seguretat equivalent, disseny prestacional o adaptacions raonables **mentre no existeixin organismes de control per a aquestes activitats.**

RESOLDRE PER L'ÒRGAN COMPETENT DE LES CA

A CATALUNYA CONTINUARÀ SENT LA DGPEIS






DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

Organismes de control habilitats per realitzar inspeccions amb anterioritat a l'entrada en vigor del present real decret

→ Els OC habilitats per realitzar inspeccions d'acord amb el Reial decret 2267/2004, han d'adaptar la seva habilitació al RD 164/2025



En aquest termini poden fer inspeccions inicials i periòdiques



Demostren que estan en procés d'adaptar la seva habilitació al RD 164/2025

Servei de Seguretat d'Instal·lacions



4

INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES A CATALUNYA SEGONS EL RD 164/2025 -NOTA ACLARIDORA NA-PCI 1/2025-





Regulació a Catalunya en matèria de protecció contra incendis en Establiments Industrials

MARC NORMATIU A CATALUNYA

- **RD 164/2025**, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (**RSCIEI**) (**Deroga RD 2267/2004**)
- **RD 513/2017**, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (**RIPCI**)
- **Llei 9/2014**, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
- **Decret 192/2023**, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
- **Llei 3/2010**, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis





NA PCI 1/2025

Regulació a Catalunya en matèria de protecció
contra incendis en establiments industrials

RD 164/2025

Inspeccions **inicials** i
periòdiques

Àmbit estatal (SI)

Llei 3/2010

Control preventiu i acte de
comprovació

Àmbit Catalunya (DGPEIS)

Coordinació interadministrativa entre Direcció General d'Indústria (**DGI**) i
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (**DGPEIS**)

**NOTA ACLARIDORA DISPOSICIONS TRANSITÒRIES REIAL DECRET 164/2025 I
INSPECCIONS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (NA-PCI 1/2025)**





NA PCI 1/2025

OBJECTIUS DE LA NOTA ACLARIDORA

- ✓ **Aclarir l'aplicació del nou RSCIEI per projectes amb llicència anterior al 10/11/2025**
- ✓ Coordinació entre administracions per unificar criteris d'aplicació i inspecció
- ✓ **Definir els establiments sotmesos a control preventiu segons el risc**
- ✓ **Establir quan cal inspecció inicial per organismes de control**
- ✓ Adaptar les inspeccions periòdiques al nou reglament RD 164/2025





NA PCI 1/2025

TERMINIS D'APLICACIÓ TRANSITORIS – DT 2a RD 164/2025

❑ Aplicació del règim transitori:

Els titulars que, **abans del 10 de novembre de 2025**, disposin d'algun dels documents següents:

- ✓ Llicència d'obres concedida o sol·licitada
- ✓ Resolució d'excepcionalitat al compliment del RSCIEI
- ✓ Informe de PCI emès en el marc de la Llei 3/2010

Podran executar les obres i posar en servei l'establiment sense necessitat d'adaptar-se al **RSCIEI aprovat pel RD 164/2025** ni aplicar les modificacions introduïdes al CTE DB SI per la disposició final segona del mateix reial decret.





NA PCI 1/2025

TERMINIS D'APLICACIÓ TRANSITORIS – DT 2a RD 164/2025

❑ Condicions de posada en servei:

- ✓ Les obres hauran de començar **dins el termini de validesa** de la llicència atorgada, o, en el seu defecte, en el termini màxim de **nou mesos** des de la data d'atorgament.
- ✓ El termini màxim per a la **finalització de les obres i posada en servei** és de **quatre anys** des de l'entrada en vigor del RD 164/2025 (**fins al 10 de maig de 2029**).

❑ En particular: els establiments industrials de risc important (Annex II Llei 3/2010) que optin per aplicar el RD 2267/2004 en el període de coexistència (transitori), hauran de:

- ✓ Obtenir **certificat favorable d'acte de comprovació** expedit per una entitat col·laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i seguretat en matèria d'Incendis (**ECI**).
- ✓ Complir els requisits per a l'inici de l'activitat econòmica que estableix **l'article 5 del RD 2267/2004**, així com la resta de normativa aplicable.



INSPECCIONS INICIALS – RSCIEI -

→ ARTICLE 11.C

→ NOUS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

→ ESTABLIMENTS INDUSTRIALS QUE

- 1.- TINGUIN SECTORS I/O ÀREES D'INCENDI DE NIVELL DE RISC INTRÍNSEC MITJÀ O ALT, AMB UNA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL $\geq 1.000 \text{ m}^2$ o
- 2.- ALS QUALS APLIQUIN ELS ARTICLES 10.3 (TÈCNIQUES DE SEGURETAT EQUIVALENT o DISSENY PRESTACIONAL) o 5.3 (ADAPTACIONS RAONABLES)

→ OC ACREDITAT PER ENAC

→ DE CADA INSPECCIÓ S'AIXECARÀ ACTA

→ A CATALUNYA EXISTEIXEN REQUISITS ADDICIONALS A INSPECCIONAR **(NA-PCI 1/2025)**





Inspecció inicial d'establiments de risc important per incendis

- ❑ Els establiments industrials inclosos a l'Annex 2 de la Llei 3/2010, considerats de **risc important**, que **hagin de realitzar inspecció inicial** conforme al RD 164/2025, **s'exclouen de:**
 - ❖ Realitzar l'acte de comprovació inicial
 - ❖ Complir les obligacions de l'article 5 de la Llei 3/2010
- ❑ Requisits del personal tècnic de l'OC:
 - ❖ **Ha de disposar de certificació tècnica de nivell avançat (expedida per l'ISPC) segons l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer**
 - ❖ L'antiguitat de la certificació no pot superar els **6 anys** en la data de la inspecció
- ❑ La inspecció inicial ha d'acreditar la conformitat de l'establiment amb: el projecte aprovat, el RSCIEI i les prescripcions del control preventiu.
- ❑ Els criteris tècnics de la inspecció són els establerts a la norma **UNE 192005**

Servei de Seguretat d'Instal·lacions



Generalitat
de Catalunya



Inspecció inicial d'establiments de NO risc important per incendis

- ❑ La **inspecció inicial** ha d'**acreditar** la conformitat de l'establiment amb el projecte d'acord amb el **RSCIEI** i les **referències següents**:
 - **Ordre INT/322/2012** – ITC del RSCIEI i modificacions posteriors
 - **Ordre ISP/19/2025** – Noves ITC del RSCIEI
 - **Ordre INT/324/2012** – ITC genèriques de prevenció d'incendis
 - **Ordre ISP/28/2025** – ITC genèriques actualitzades
 - **Noves ITC** que pugui aprovar la DGPEIS sota l'empara de la Llei 3/2010
 - **Barcelona: Ordenança municipal** (BOP núm. 83 – 05/04/2008) o norma que la substitueixi
- ❑ Requisit indispensable:
 - L'acta d'inspecció inicial **favorable**, emesa per un OC acreditat per ENAC, **és preceptiva per a la inscripció i posada en servei** de l'establiment (art. 11 del RD 164/2025).





INSPECCIONS PERIÒDIQUES – RSCIEI -

- ARTICLE 13
- PERIODICITAT: CADA 5 ANYS
- OC ACREDITAT PER ENAC
- - No hi ha hagut canvis d'activitat.
 - Mateixa tipologia d'establiment, sectors i àrees d'incendi i el seu nivell de risc.
 - Que les instal·lacions són conforme el projecte.
 - Que tant els requisits constructius (passiva), com les instal·lacions de protecció contra incendis (activa) estan en correcte estat de funcionament.
 - S'han superat les últimes revisions de manteniment
 - Si s'han usat solucions tècniques alternatives (art. 5.1.b) o 5.3) es comprovarà que les condicions de funcionament i us són segons disseny inicial
- PROCEDIMENT: UNE 192005-1, O ALTRES ESPECIFICACIONS QUE APORTIN UN NIVELL DE SEGURETAT EQUIVALENT
- DE CADA INSPECCIÓ S'AIXECARÀ ACTA
- **A CATALUNYA EXISTEIXEN REQUISITS ADDICIONALS A INSPECCIONAR (NA-PCI 1/2025)**





INSPECCIONS PERIÒDIQUES – **NA PCI 1/2025-**

Inspeccions periòdiques

- ❑ Art. 13 RD 164/2025
- ❑ Normes i procediments aplicables:
 - ❖ Ordres INT/322/2012, INT/324/2012, ISP/19/2025, ISP/28/2025, Noves ITC DGPEIS, Ord. BCN
- ❑ En establiments amb **inspecció prèvia** a la posada en servei, **cal comprovar**:
 - ❖ Que es mantenen les condicions de seguretat en matèria d'incendis del projecte i de l'autorització, i que no hi ha modificacions significatives en matèria de seguretat en cas d'incendi.
 - ❖ Que disposen de certificat d'acte de comprovació o acta d'inspecció inicial, segons la normativa aplicable.
 - ❖ Que les instal·lacions PCI funcionen correctament





5

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS NO INSCRITES AL RITSIC





INSTAL·LACIONS P.A.C.I. EN ÚS NO INSCRITES AL RITSIC

Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els Productes



Art.6 – Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial a Catalunya **RITSIC**



S'inscriuen en el Registre les instal·lacions situades a Catalunya que estableixin els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de la normativa aplicable.



Abans inici activitat




Abans posada en servei de la instal·lació

Servei de Seguretat d'Instal·lacions



INSTAL·LACIONS P.A.C.I. EN ÚS NO INSCRITES AL RITSIC

S'inscriuen en el **RITSIC** les instal·lacions situades a Catalunya que estableixin els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de la normativa aplicable.

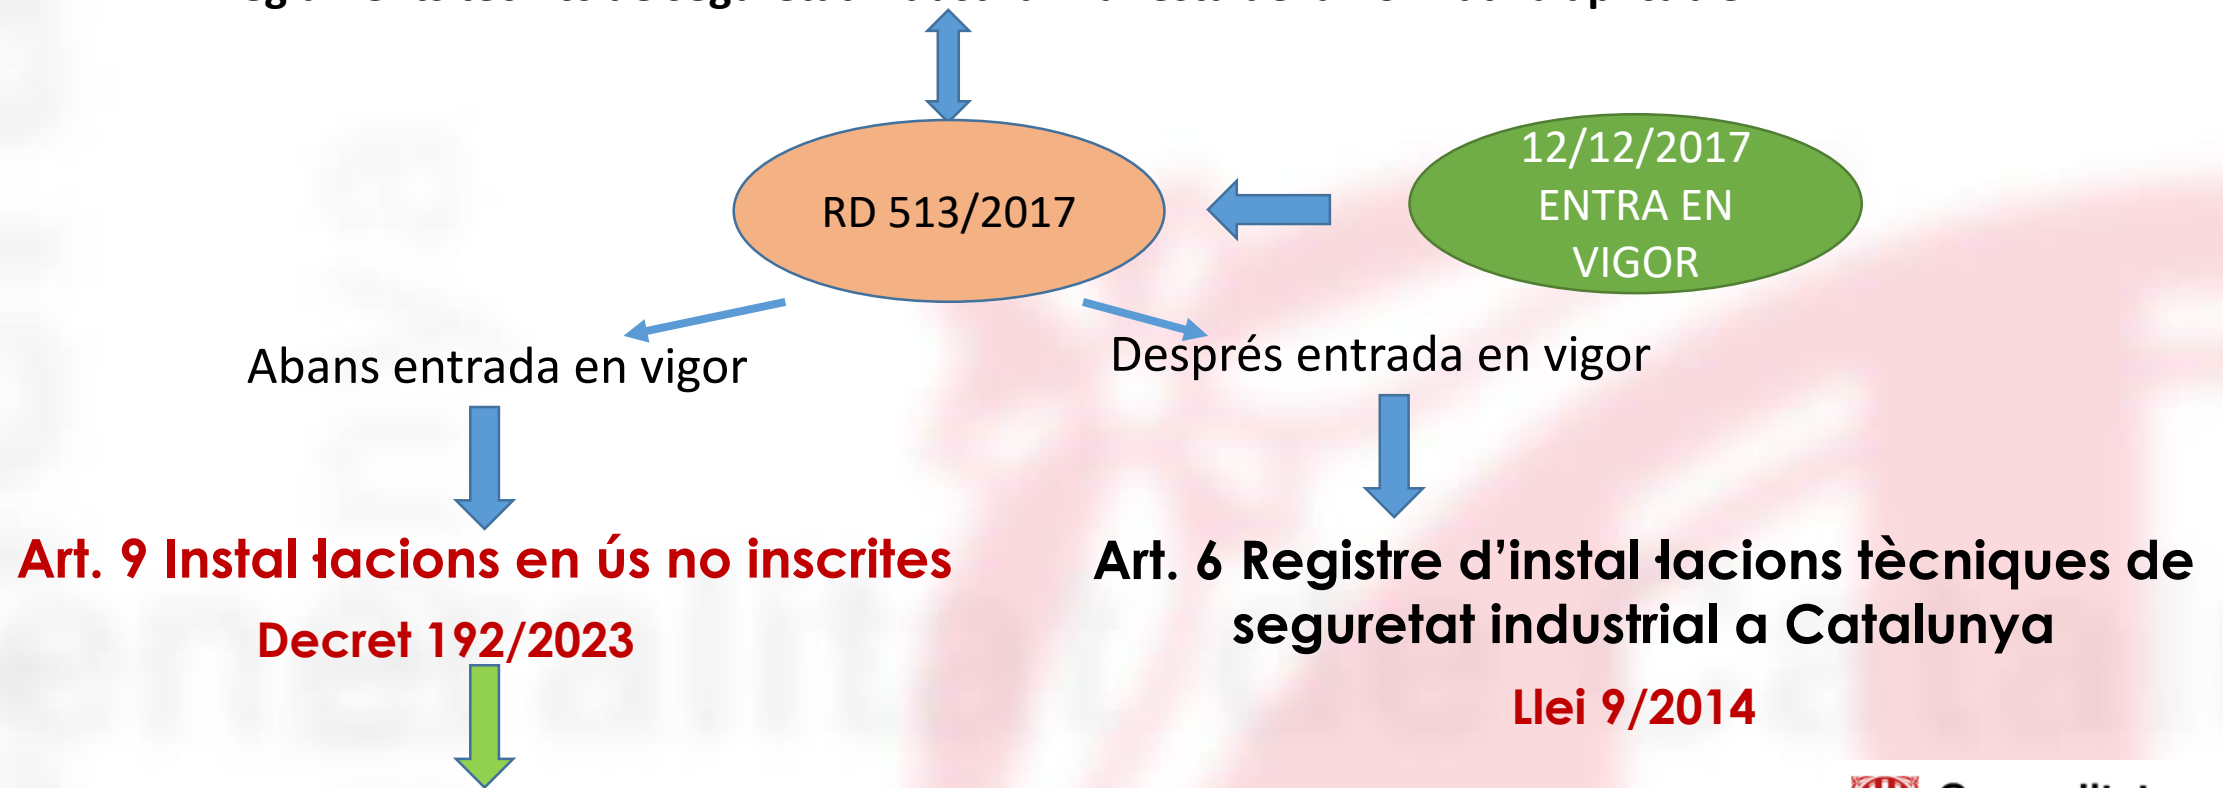



INSTAL·LACIONS P.A.C.I. EN ÚS NO INSCRITES AL RITSIC

→ REGULAT PER L'ARTICLE 9 DEL DECRET 192/2023, DE 7 DE NOVEMBRE, DE LA SEGURETAT INDUSTRIAL DELS ESTABLIMENTS, LES INSTAL·LACIONS I ELS PRODUCTES .

→ DESENVOLUPAT PER LA NOTA ACLARIDORA 30/04/2024
https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/normativa/no-publicada/disposicions-generals/certificats-professionals-o-disposicions-generals/#notes-informatives

ANTECEDENTS:

→ **INSTRUCCIÓ 1/2019:**
PRIMERA INSPECCIÓ PERIÒDICA INSTAL·LACIONS EXISTENTS **ABANS RD 513/2017** (DT4a RD 513/2017)

ÀMBIT D'APLICACIÓ:

ESTABLIMENTS NO INDUSTRIALS – ESTABLIMENTS INDUSTRIALS ON NO APLICAVA RD 2267/2004

*“Amb el resultat de la **inspecció favorable**, l'organisme de control ha d'informar el titular que, un cop feta la inspecció, **ha d'obtenir la inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions tècniques de Seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)** regulat per l'article 6 de la Llei 9/2014...”*





INSTAL·LACIONS P.A.C.I. EN ÚS NO INSCRITES AL RITSIC

ANTECEDENTS:

- NA-PCI 1/2019:
INSPECCIONS PERIÓDIQUES DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS

“S’hauran d’inscriure les instal·lacions en servei existents amb anterioritat a l’entrada en vigor del RD 513/2017 en el moment que es faci la propera inspecció periòdica a partir de la data de publicació d’aquesta nota aclaridora”.





INSTAL·LACIONS P.A.C.I. EN ÚS NO INSCRITES AL RITSIC

SITUACIÓ ACTUAL:

→ ART.9 DECRET 192 /2023 + NA 30/04/2024

→ Les instal·lacions en ús que no estiguin inscrites en el RITSIC s'han d'inscriure en el RITSIC. Per poder fer aquesta inscripció, s'han de sotmetre a una **INSPECCIÓ** d'acord amb la reglamentació que li era aplicable, el resultat de la qual ha de ser favorable.

Quines
instal·lacions?

→ ***Instal·lacions de protecció contra incendis en ús i que no figurin inscrites al RITSIC, amb antiguitat anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017 amb inspecció periòdica d'acord amb el RD 513/2017 o RD 2267/2004***

També es poden acollir a l'art.9 instal·lacions sense IP, però VOLUNTARIAMENT

→ L'abast de la inspecció efectuada per l'organisme de control acreditat, és el d'una
INSPECCIÓ PERIÒDICA

→ La **inspecció** és **obligatòria** per a qualsevol instal·lació que vulgui acollir-se a l'article 9





INSTAL·LACIONS P.A.C.I. EN ÚS NO INSCRITES AL RITSIC

SITUACIÓ ACTUAL:

Amb el resultat de la **INSPECCIÓ FAVORABLE**, la persona titular ha de fer la **inscripció de la instal·lació en el RITSIC** d'acord amb el mateix procediment i declaració responsable d'una nova instal·lació, d'acord amb l'article 7 del Decret 192/2023





Generalitat de Catalunya

Departament d'Empresa i Treball
Subdirecció General de Seguretat Industrial
Servei de Seguretat d'Instal·lacions

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

CONSULTES / BÚSTIA DE CONTACTE

<https://canalempresa.gencat.cat/ca/contacte/>